

ELIGARD®

(leuprorelin asetat)

HAZIRLAMA TALIMATI




ELİGARD®: HAZIRLAMA TALİMATI

KARIŞTIRMA İŞLEMİNDEN ÖNCE OKUYUNUZ


*Hazırlama talimatının tamamı için Kısa Ürün Bilgilerine ve Kullanma Talimatına bakınız.

- Eligard® yalnızca bir sağlık mesleği mensubu tarafından hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
- Ürün doğru teknik kullanılarak hazırlanmadığı takdirde hiçbir hastaya uygulanmamalıdır.
- Karıştırma işleminden önce mutlaka Eligard®'in oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyiniz (sulandırma işleminden 30 dakika önce buzdolabından çıkarınız).
- Eligard®'ı sulandırma işleminden hemen sonra subkütan yolla uygulayınız.
- Hazırlama sürecinin herhangi bir aşamasında meydana gelebilecek ve potansiyel olarak etkisizliğe neden olabilecek uygulama hatası vakaları raporlanmıştır. Sulandırma ve uygulama talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.
- Ürünün hastaya uygulandığı ve şüpheli veya bilinen kullanım hatalarının olduğu durumlarda testosteron değerleri izlenerek Eligard®'in etkililiği izlenmelidir.


B ENJEKTÖRÜNÜN HAZIRLANMASI

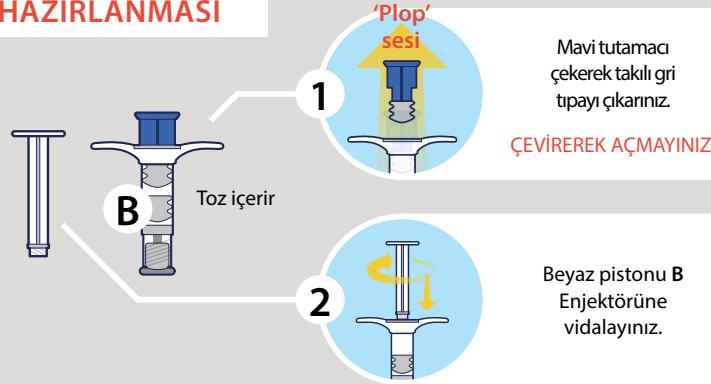


A ENJEKTÖRÜNÜN HAZIRLANMASI

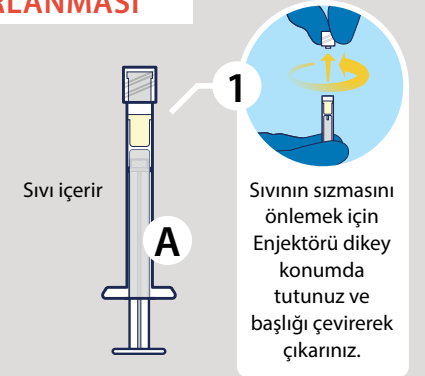

BİRLEŞTİRME

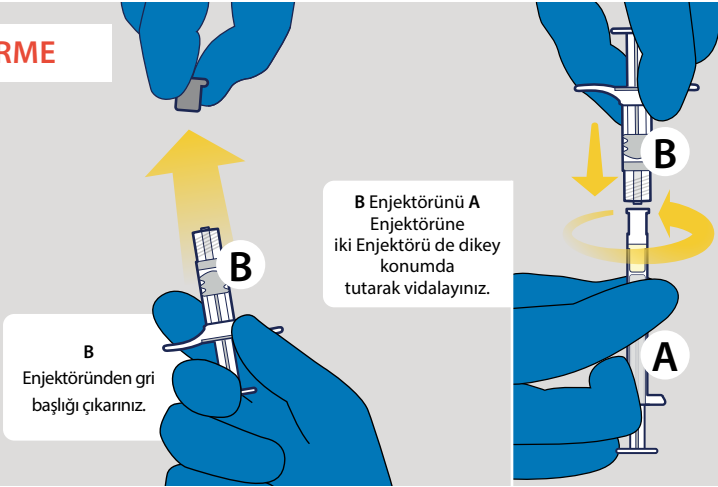

KARIŞTIRMA

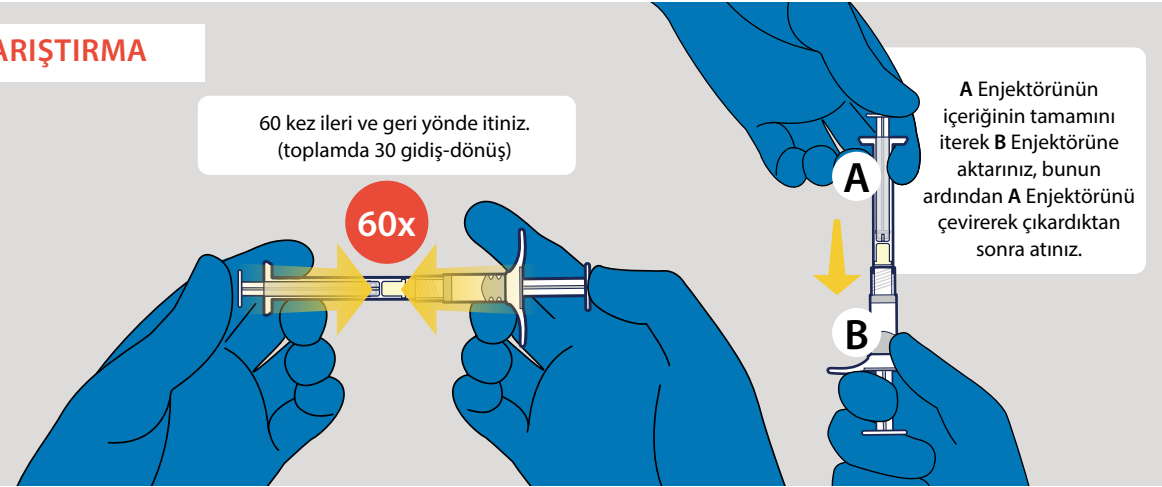


UYGULAMA

Güvenlik iğnesini B Enjektörüne sıkıca takınız.

Bunun için, Enjektörü tutup güvenlik iğnesini saat yönünde yavaşça yaklaşık üç çeyrek dönüş ile çevirerek iğneyi sıkıca takınız.

Çok fazla sıkmayınız, çünkü bunun yapılması iğne göbeğinin çatlamasına ve bunun sonucunda enjeksiyon sırasında ürünün sızmasına neden olabilir. İğne göbeği hasar gördüğü takdirde eldeki ürünün yerine yeni bir ürün kullanılmalıdır.

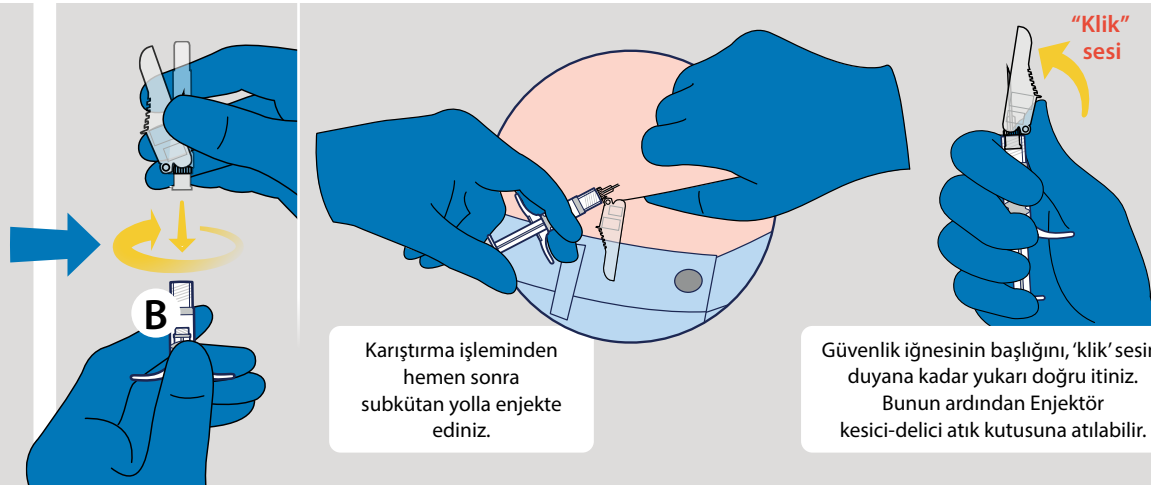

ADVERS OLAYLARIN RAPORLANMASI

- Eligard®'in yanlış şekilde saklandığı, hazırlandığı, sulandırıldığı ve uygulandığı tüm durumlar ve diğer tüm advers reaksiyonlar Recordati®'ye doğrudan veya ulusal raporlama sisteminize uygun şekilde rapor edilmelidir.

Raporlar e-posta veya faks yoluyla Recordati®'ye gönderilebilir.

[Advers olay raporlamalarınız için +90 530 151 50 42 no'lu telefondan direkt arayabilir, +90 212 401 91 10 no'suna faks gönderebilir veya farmakovijilans@recordati.com.tr adresini kullanarak e-posta yoluyla bildirimlerinizi iletebilirsiniz.]

